

Система контроля загазованности (пропан C_3H_8 + оксид углерода CO) с отдельными сигнализаторами Кенарь GD100-L, GD100-C + клапан

Предназначена для автоматического непрерывного контроля объемной доли пропана и объемной доли оксида углерода, выдачи сигнализации и перекрытия газовой магистрали при превышении установленного порогового значения концентрации любым из контролируемых газов.

Область применения - жилые, бытовые, административные и общественные помещения, оборудованные газогорелочными устройствами, работающие на сжиженном газе (пропане).

Пример размещения приборов


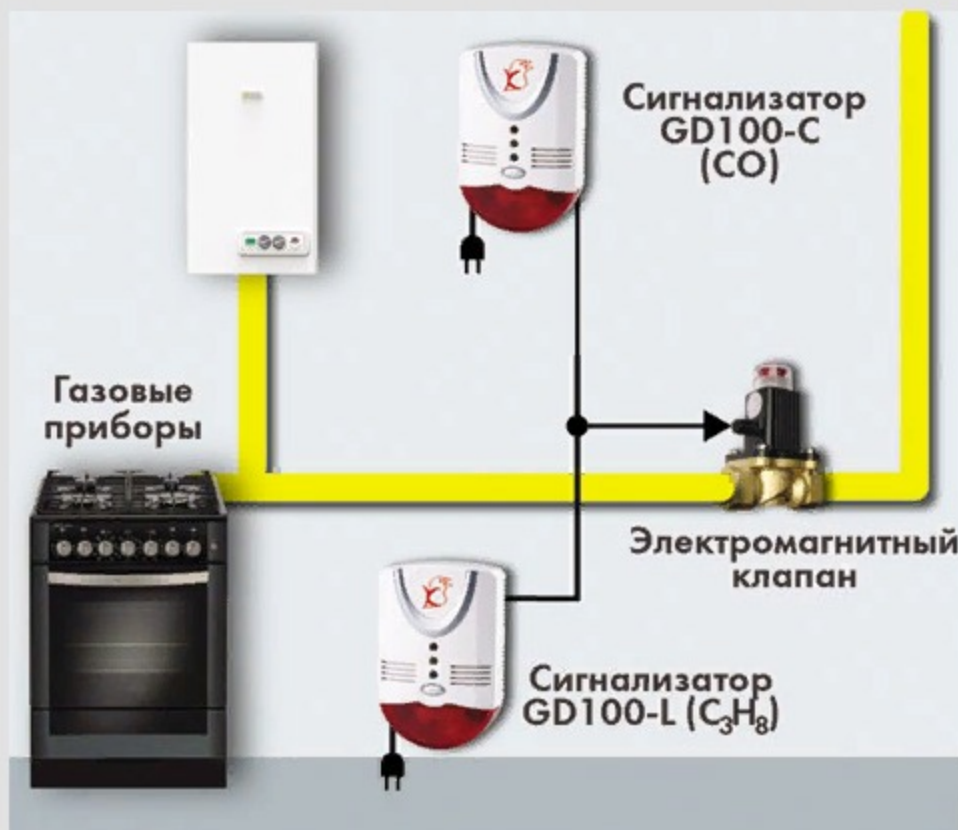


Схема соединения приборов

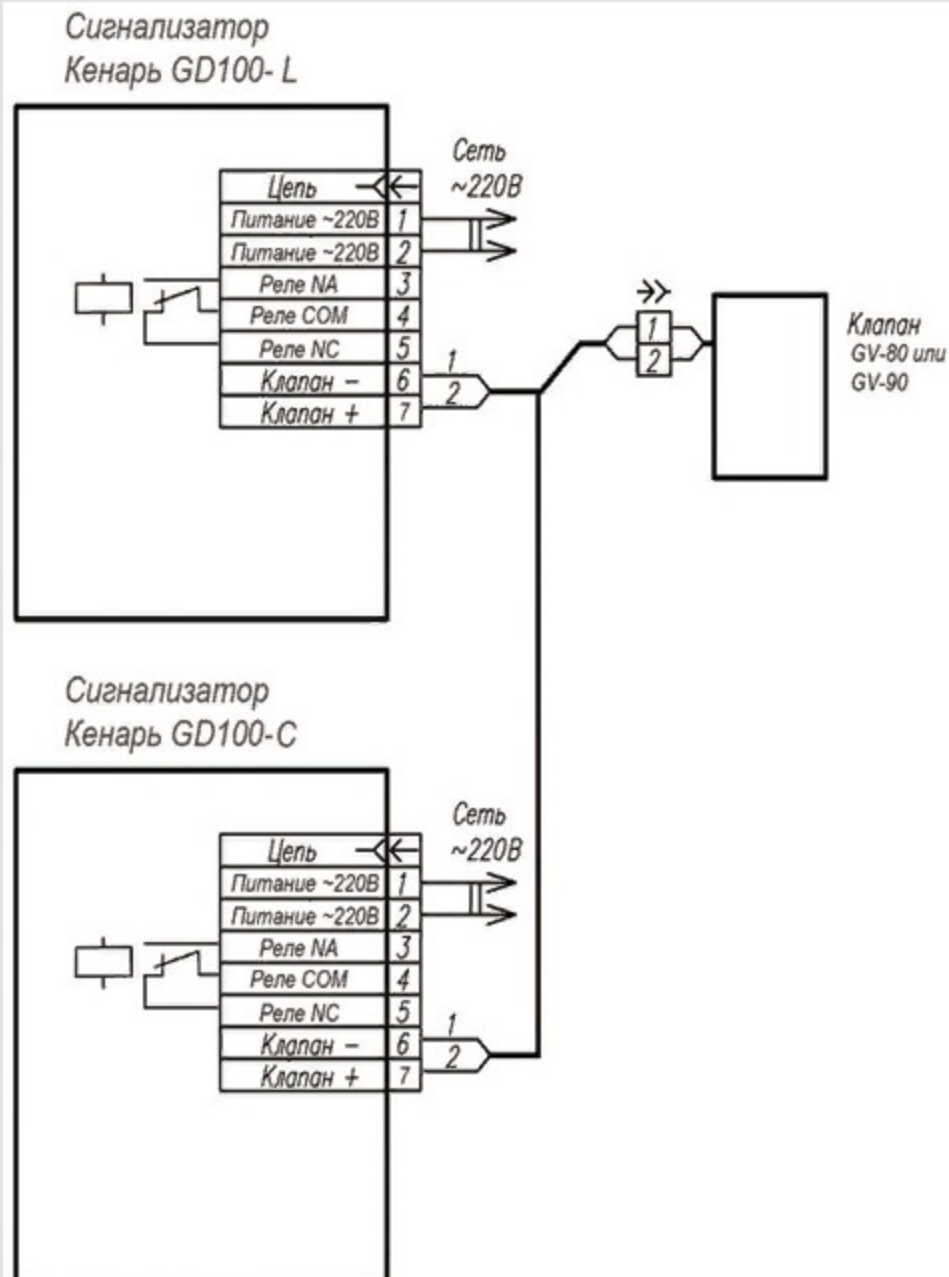

Установку приборов необходимо производить согласно руководствам по эксплуатации на сигнализаторы Кенарь GD100, клапан GV-80 или клапан GV-90.